



RA-FB / Regelaufbauten Fußboden

RA-FB-2.1 (Regelaufbau)

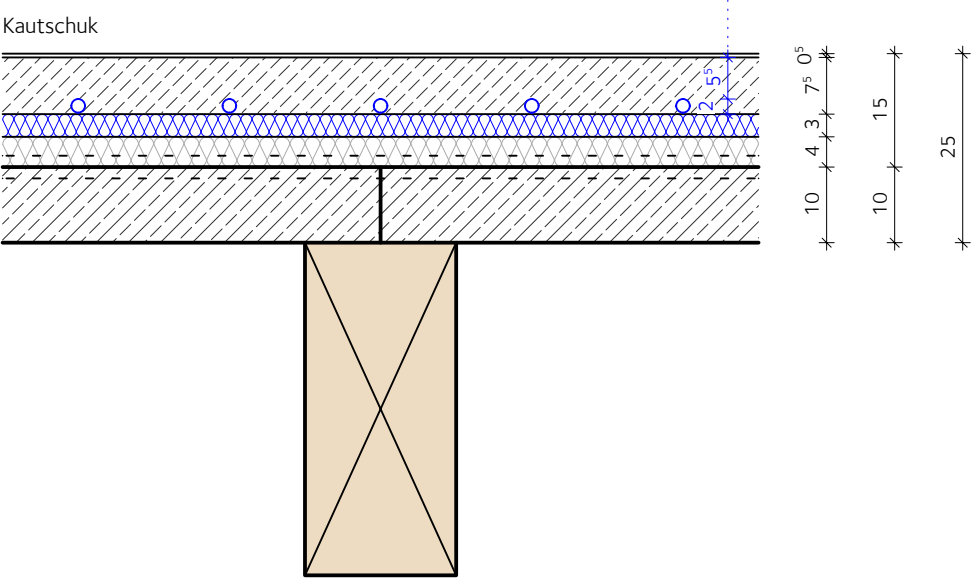


0,5 cm	3kN/m² Bodenbelag aus Kautschuk, mit werkseitiger Oberflächenvergütung, Einstufung DIN EN 685 Klasse 34 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung), geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W, beständig gegen Öle, Fette und Zigaretteinglut, Bodenbelag im Brandfall rauchgas-toxikologisch unbedenklich, Belagsoberfläche mit keimtötender /antibakterieller Eigenschaft, Bodenbelag schwermetal-frei gemäß DIN EN 71-3: Dicke: min. 2mm; in Bahnen, Bahnenbreite 200 cm Oberfläche glatt, marmoriert, Farbton nach Standardkollektion vollflächige Spachtelung Untergrund, Verklebung mit geeignetem Klebstoff.
7,5 cm	Heizestrich als Zementestrich DIN 18560 CT-C30-F5-S75-H55, Nenndicke 75mm
3,0 cm	FBHz-Systemplatte / Trittschalldämmung dynamische Steifigkeit s' <= 15MN/m³
4,0 cm	Wärmedämmung, Ausgleich, Schüttung, gebunden (keine Installation TGA)
10,0 cm	Holzbalkenverbunddecke

RA-FB-2.3 (erhöhte Schallschutzanforderung)

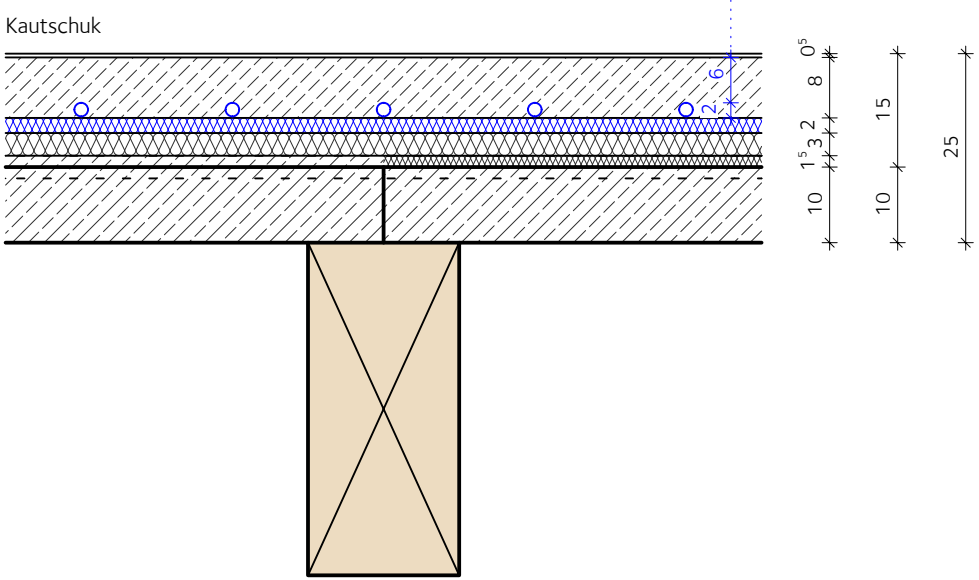


0,5 cm	5kN/m² Bodenbelag aus Kautschuk, mit werkseitiger Oberflächenvergütung, Einstufung DIN EN 685 Klasse 34 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung), geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W, beständig gegen Öle, Fette und Zigaretteinglut, Bodenbelag im Brandfall rauchgas-toxikologisch unbedenklich, Belagsoberfläche mit keimtötender /antibakterieller Eigenschaft, Bodenbelag schwermetal-frei gemäß DIN EN 71-3: Dicke: min. 2mm; in Bahnen, Bahnenbreite 200 cm Oberfläche glatt, marmoriert, Farbton nach Standardkollektion vollflächige Spachtelung Untergrund, Verklebung mit geeignetem Klebstoff.
8,0 cm	Heizestrich als Zementestrich DIN 18560 CT-C30-F5-S80-H60, Nenndicke 80mm
2,0 cm	FBHz-Systemplatte / Trittschalldämmung dynamische Steifigkeit s1' <= 20MN/m³
3,0 cm	Trittschalldämmung dynamische Steifigkeit s2' <= 8MN/m³
0,5-1,5 cm	Ausgleich, Spachtelung, Fließestrich (hohe Druckfestigkeit)
10,0 cm	Holzbalkenverbunddecke

RA-FB-2.2 (Flure+Jahrganginseln)

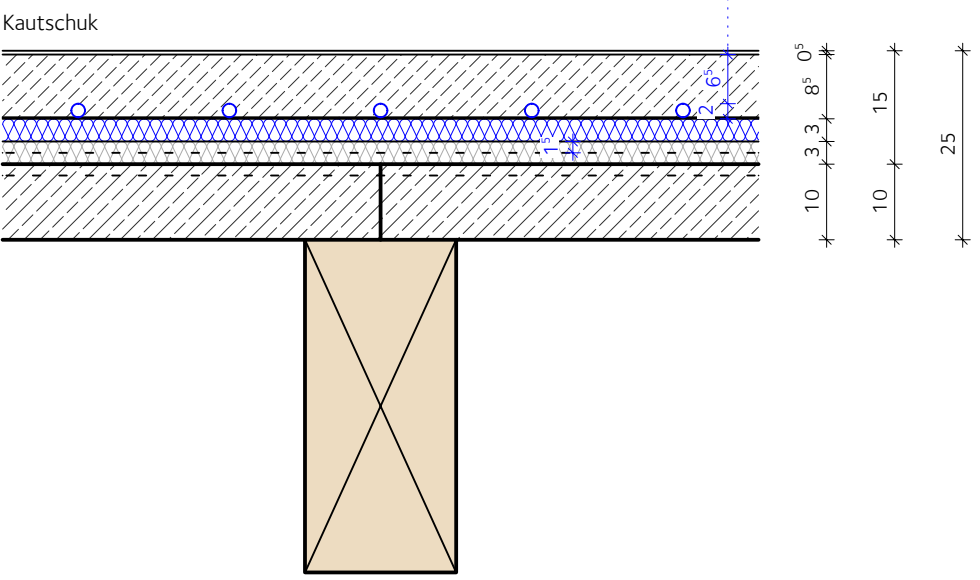


0,5 cm	5kN/m² Bodenbelag aus Kautschuk, mit werkseitiger Oberflächenvergütung, Einstufung DIN EN 685 Klasse 34 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung), geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W, beständig gegen Öle, Fette und Zigaretteinglut, Bodenbelag im Brandfall rauchgas-toxikologisch unbedenklich, Belagsoberfläche mit keimtötender /antibakterieller Eigenschaft, Bodenbelag schwermetal-frei gemäß DIN EN 71-3: Dicke: min. 2mm; in Bahnen, Bahnenbreite 200 cm Oberfläche glatt, marmoriert, Farbton nach Standardkollektion vollflächige Spachtelung Untergrund, Verklebung mit geeignetem Klebstoff.
8,5 cm	Heizestrich als Zementestrich DIN 18560 CT-C30-F5-S85-H65, Nenndicke 85mm
3,0 cm	FBHz-Systemplatte / Trittschalldämmung dynamische Steifigkeit s' <= 15 MN/m³
3,0 cm	Wärmedämmung, Ausgleich, Schüttung, gebunden
(1,5 cm)	Leistungsbereich TGA Installationsreich
25,0 cm	Stahlbetondecke

RA-FB-2.4 (Treppenhäuser OG)

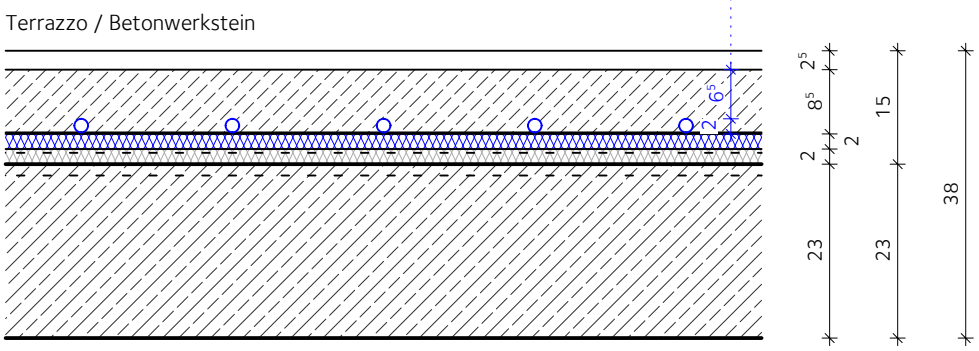

2,5 cm	5kN/m² Fugenarmer, ferinkörnige, homogener Terrazzo
8,5 cm	Heizestrich als Zementestrich DIN 18560 CT-C30-F5-S85-H65, Nenndicke 85mm
2,0 cm	Trittschalldämmung / FBHz-Systemplatte dynamische Steifigkeit s' <= 20MN/m³
2,0 cm	Wärmedämmung, Ausgleich, Schüttung, gebunden (keine Installation TGA)
23/25 cm	Stahlbetondecke

RA-FB-2.5 (WCs OG)

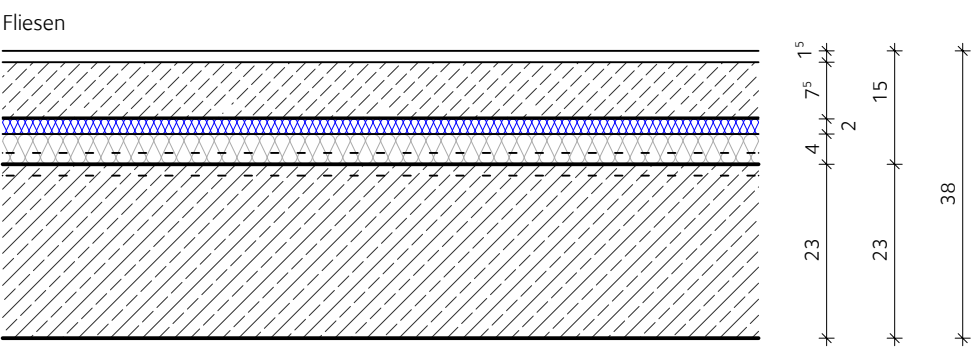

1,5 cm	3kN/m² Fliesen 40/40cm in Dünnbettverlegung - Nach Bemusterung AG
7,5 cm	Estrich DIN 18560 CT-C50-F6-S85, Nenndicke 85mm
2,0 cm	Trittschalldämmung / FBHz-Systemplatte dynamische Steifigkeit s' <= 30MN/m³
4,0 cm	Wärmedämmung, Ausgleich, Schüttung, gebunden (keine Installation TGA)
23/25 cm	Stahlbetondecke

1.Obergeschoss

LEGENDE HOCHBAU

▽ / FFB / FF	Fertigfußboden
▼ / RFB / RF	Rohfußboden
WD	Wanddurchbruch
WS	Wandschlitz
DD	Deckendurchbruch
BD	Bodendurchbruch
RO	Revisionsöffnung ab OKFFB
BRH	Brüstungshöhe
BRH r-r	Brüstungshöhe Rohbrüstung ab RFB
BRH f-f	Brüstungshöhe Fertigbrüstung ab OKFFB
UK	Unterkannte
OK	Oberkannte
UZ	Unterzug
GF	Grundfläche
U	Umfang
LH	lichte Höhe
RH	Rohhöhe
BE	Bodeneinlauf
	St.-Beton
	Holzbau tragend
	Mauerwerk
	nicht tragend / Ausbau
	Wärmedämmung mineralisch
	Wärmedämmung druckfest / Perimeterdämmung
	Bauteil unterhalb
	Bauteil oberhalb

Alle Türhöhen ab OK FFB
Alle Maße sind vor Baubeginn eigenverantwortlich zu prüfen.


Die Architektenpläne gelten nur in Verbindung mit den Schal-, Bewehrungs- und Ausführungsplänen der Fachplaner!

LEGENDE REGELAUFBAUTEN/-DETAILS


RA-[xx]-[xx]	RD-[xx]-[xx].[xx]	RD-[xx]-[xx]-zu-[yy]-[yy]
Kennziffer	Kennziffer Detail	Kennziffer
Bauteil/Typ	Kennziffer Bauteil	Bauteil/Typ
Regelaufbau	Bauteil/Typ	Übergang zu
		Kennziffer
		Bauteil/Typ
		Regeldetail

RA Fußboden 1.OG

AFRM A A DT 00 304 B V

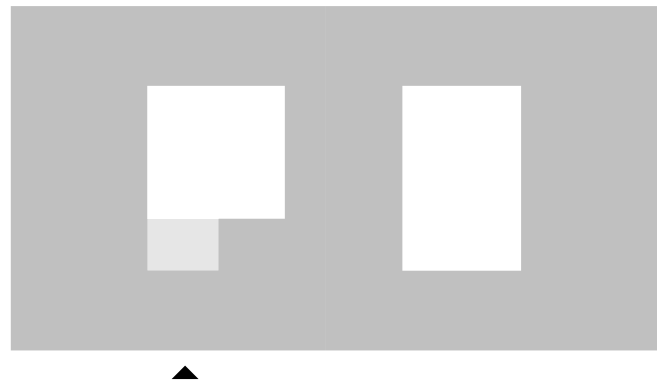

B	20.02.26	LK	Anpassung Bodenaufbauten
INDEX	DATUM	NAME	GEGENSTAND DER ÄNDERUNG



PROJEKT	AFRM201 Neubau der Anne Frank Realschule in Montabaur		
BAUHERR/IN	Kreisverwaltung des Westerwaldkreises Peter-Altmeier-Platz 1 56410 Montabaur		
Architekt	puppendahlarchitektur gmbh Herzogswall 46 D-45657 Recklinghausen Fon +49-23 61/904 330 Fax +49-2361/904 3320 info@puppendahl.de www.puppendahl.de		
Unterschrift			
	BAUHERR/IN	ARCHITEKT/IN	
ZEICHNUNG	Ausführungsplanung Regelaufbauten Fußboden 1. Obergeschoss		1/10
			Maßstab
			20.08.2021
			Datum
			FN
			gefertigt
AFRM	A	A	DT
			00
			304
			B
			V
Projekt	Verfasser	Phase	DT
			Ebene
			Laufende Nr.
			Index
			Status