


LEGENDE:

- Bestand
- Neu
- Neu: KSV, d-17,5cm (F-90)
- Neu, GK-Ständerwand (Dicke gem. Grundriss): F90
- Neu, GK-Ständerwand (Dicke gem. Grundriss): F90
- RC 3 (Stahlblech raumhoch, einlagig)
- Neu, GK-Ständerwand (Dicke gem. Grundriss): ohne Anforderungen
- WD-Wanddurchbruch für Lüftung/ Elektro mit BSK- Brandschutzklappe/ Brandschutz in Trockenbauausführung inkl. Leibung mit 2-lagiger Beplankung
- BSK
- dsT
- rd
- fh-rd
- fb-rd
- P
- FTO
- Abbruch
- VDS-Alarmierungsbereich
- Fluchtweg gem. Brandschutzkonzept
- Tür
- Regale gem. Ausschreibung AB Folmann
- Regale gem. Ausschreibung AB Folmann
- Regale/ Möblierung Bauherrensseite

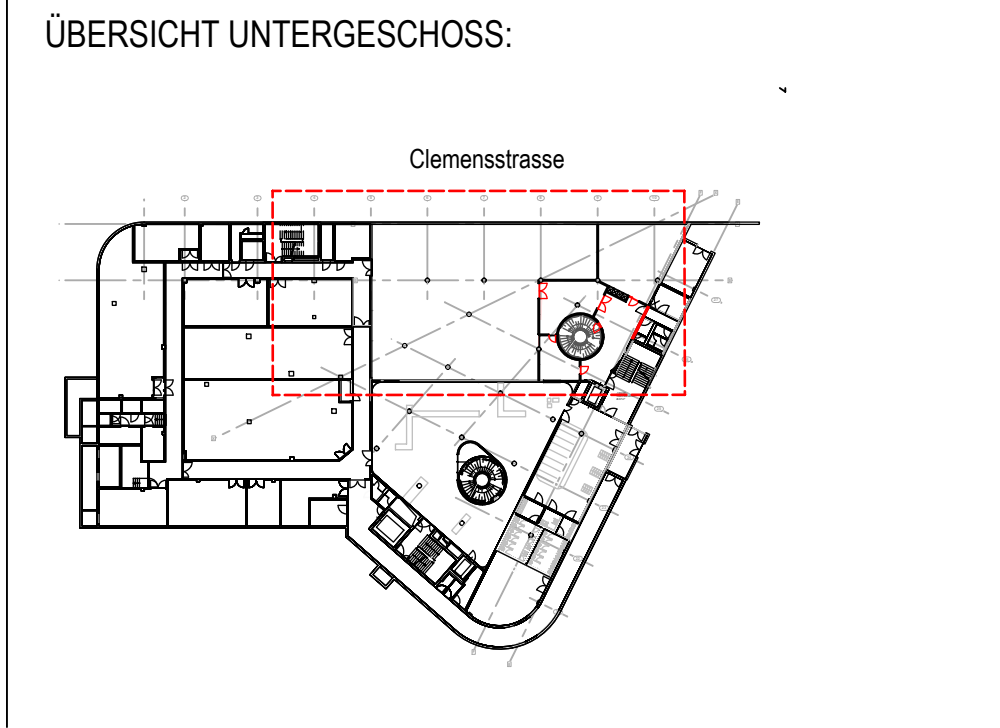

			14.01.2026	Regalplanung ändern gem. Besp. vom 12.01.2026
			10.12.2025	Möblierung/ Regalverteilung gem. Besprechung mit Bauherrn
			22.09.2025	Stahlkonstruktion bei "fh rd- Türen" in F90-GK-Wände
			03.09.2025	Tür UG.028 um 10cm verschoben
			09.07.2025	Tro.-Bau-Wand zwischen -1.028.00 und -1.024.00 verschieben
			03.07.2025	ELT/ HLS Leitungen Bestand abschnittsweise eingearbeitet
			11.06.2025	Alarmierungsbereiche
			27.05.2025	Achse 8: Wandversatz/ mittiger Stützenanschluss. Veranstaltungsraum: Abstellraum - Größenänderung. Treppenhaus: Mauerwerk, d- 24cm
INDEX	VERFASSER	DATUM	ART DER ÄNDERUNG	