


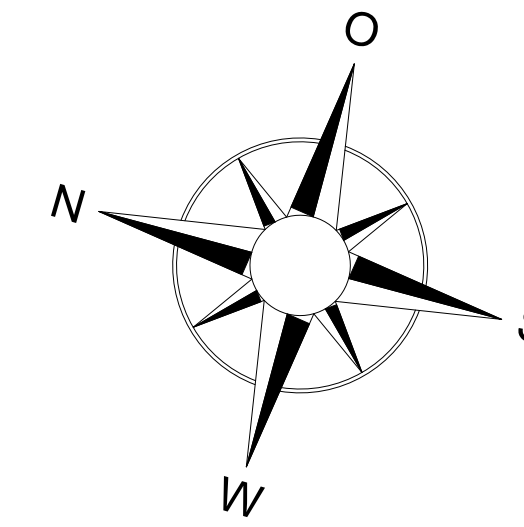


Generator 1  
Ost - West  
Aufständigung  $10^\circ$   
 $45 \times 470\text{Wp} = 21,15\text{kWp}$

Generator 2  
Süd  
Aufständigung  $10^\circ$   
 $22 \times 470\text{Wp} = 10,34\text{kWp}$

Generator 2  
Süd  
Aufständigung 10 °  
22 x 470Wp = 10,34kWp

Die Lage der  
PV-Generatoren ist gemäß  
den Dachaufbauten  
anzupassen.

### Legende Photovoltaik



Photovoltaik-Modul  
1117x1800mm

|       |       |          |      |         |
|-------|-------|----------|------|---------|
|       |       |          |      |         |
|       |       |          |      |         |
|       |       |          |      |         |
|       |       |          |      |         |
| -     | -     | -        | -    | -       |
| Index | Datum | Änderung | Name | Geprüft |

|             |            |                        |
|-------------|------------|------------------------|
| Objekt-Nr.: | Planstand: | <b>Ausführungsplan</b> |
|-------------|------------|------------------------|

Objekt: VG Wirges  
PV - Anlagen

Planbezeichnung: Dachaufsicht  
Bürgerhaus Wirges

Gewerk: **Elektro**

|            |                        |                        |            |
|------------|------------------------|------------------------|------------|
| Plangröße: | 0,50 qm<br>(841 x 594) | Angelegt Datum / Name: | 04.08.2026 |
|------------|------------------------|------------------------|------------|

|          |       |                       |            |
|----------|-------|-----------------------|------------|
| Maßstab: | 1:100 | Geprüft Datum / Name: | 04.08.2026 |
|----------|-------|-----------------------|------------|

Plannummer: 2399\_5\_XE\_GR\_DA01\_- --ANONYM

Fachplaner:

## Montagerohr von Dach nach UG

Wechselrichter  
H=3,40m

Bei Montage des Wechselrichters im Raum UG wird eine zusätzliche Kernbohrung und ein temperaturgesteuerter Rohrlüfter notwendig.

KB 100  
H= 40 cm OKF

Energiespeicher

KB 100  
H= 200 cm OKF

12/2013

841 mm —

594 mm