


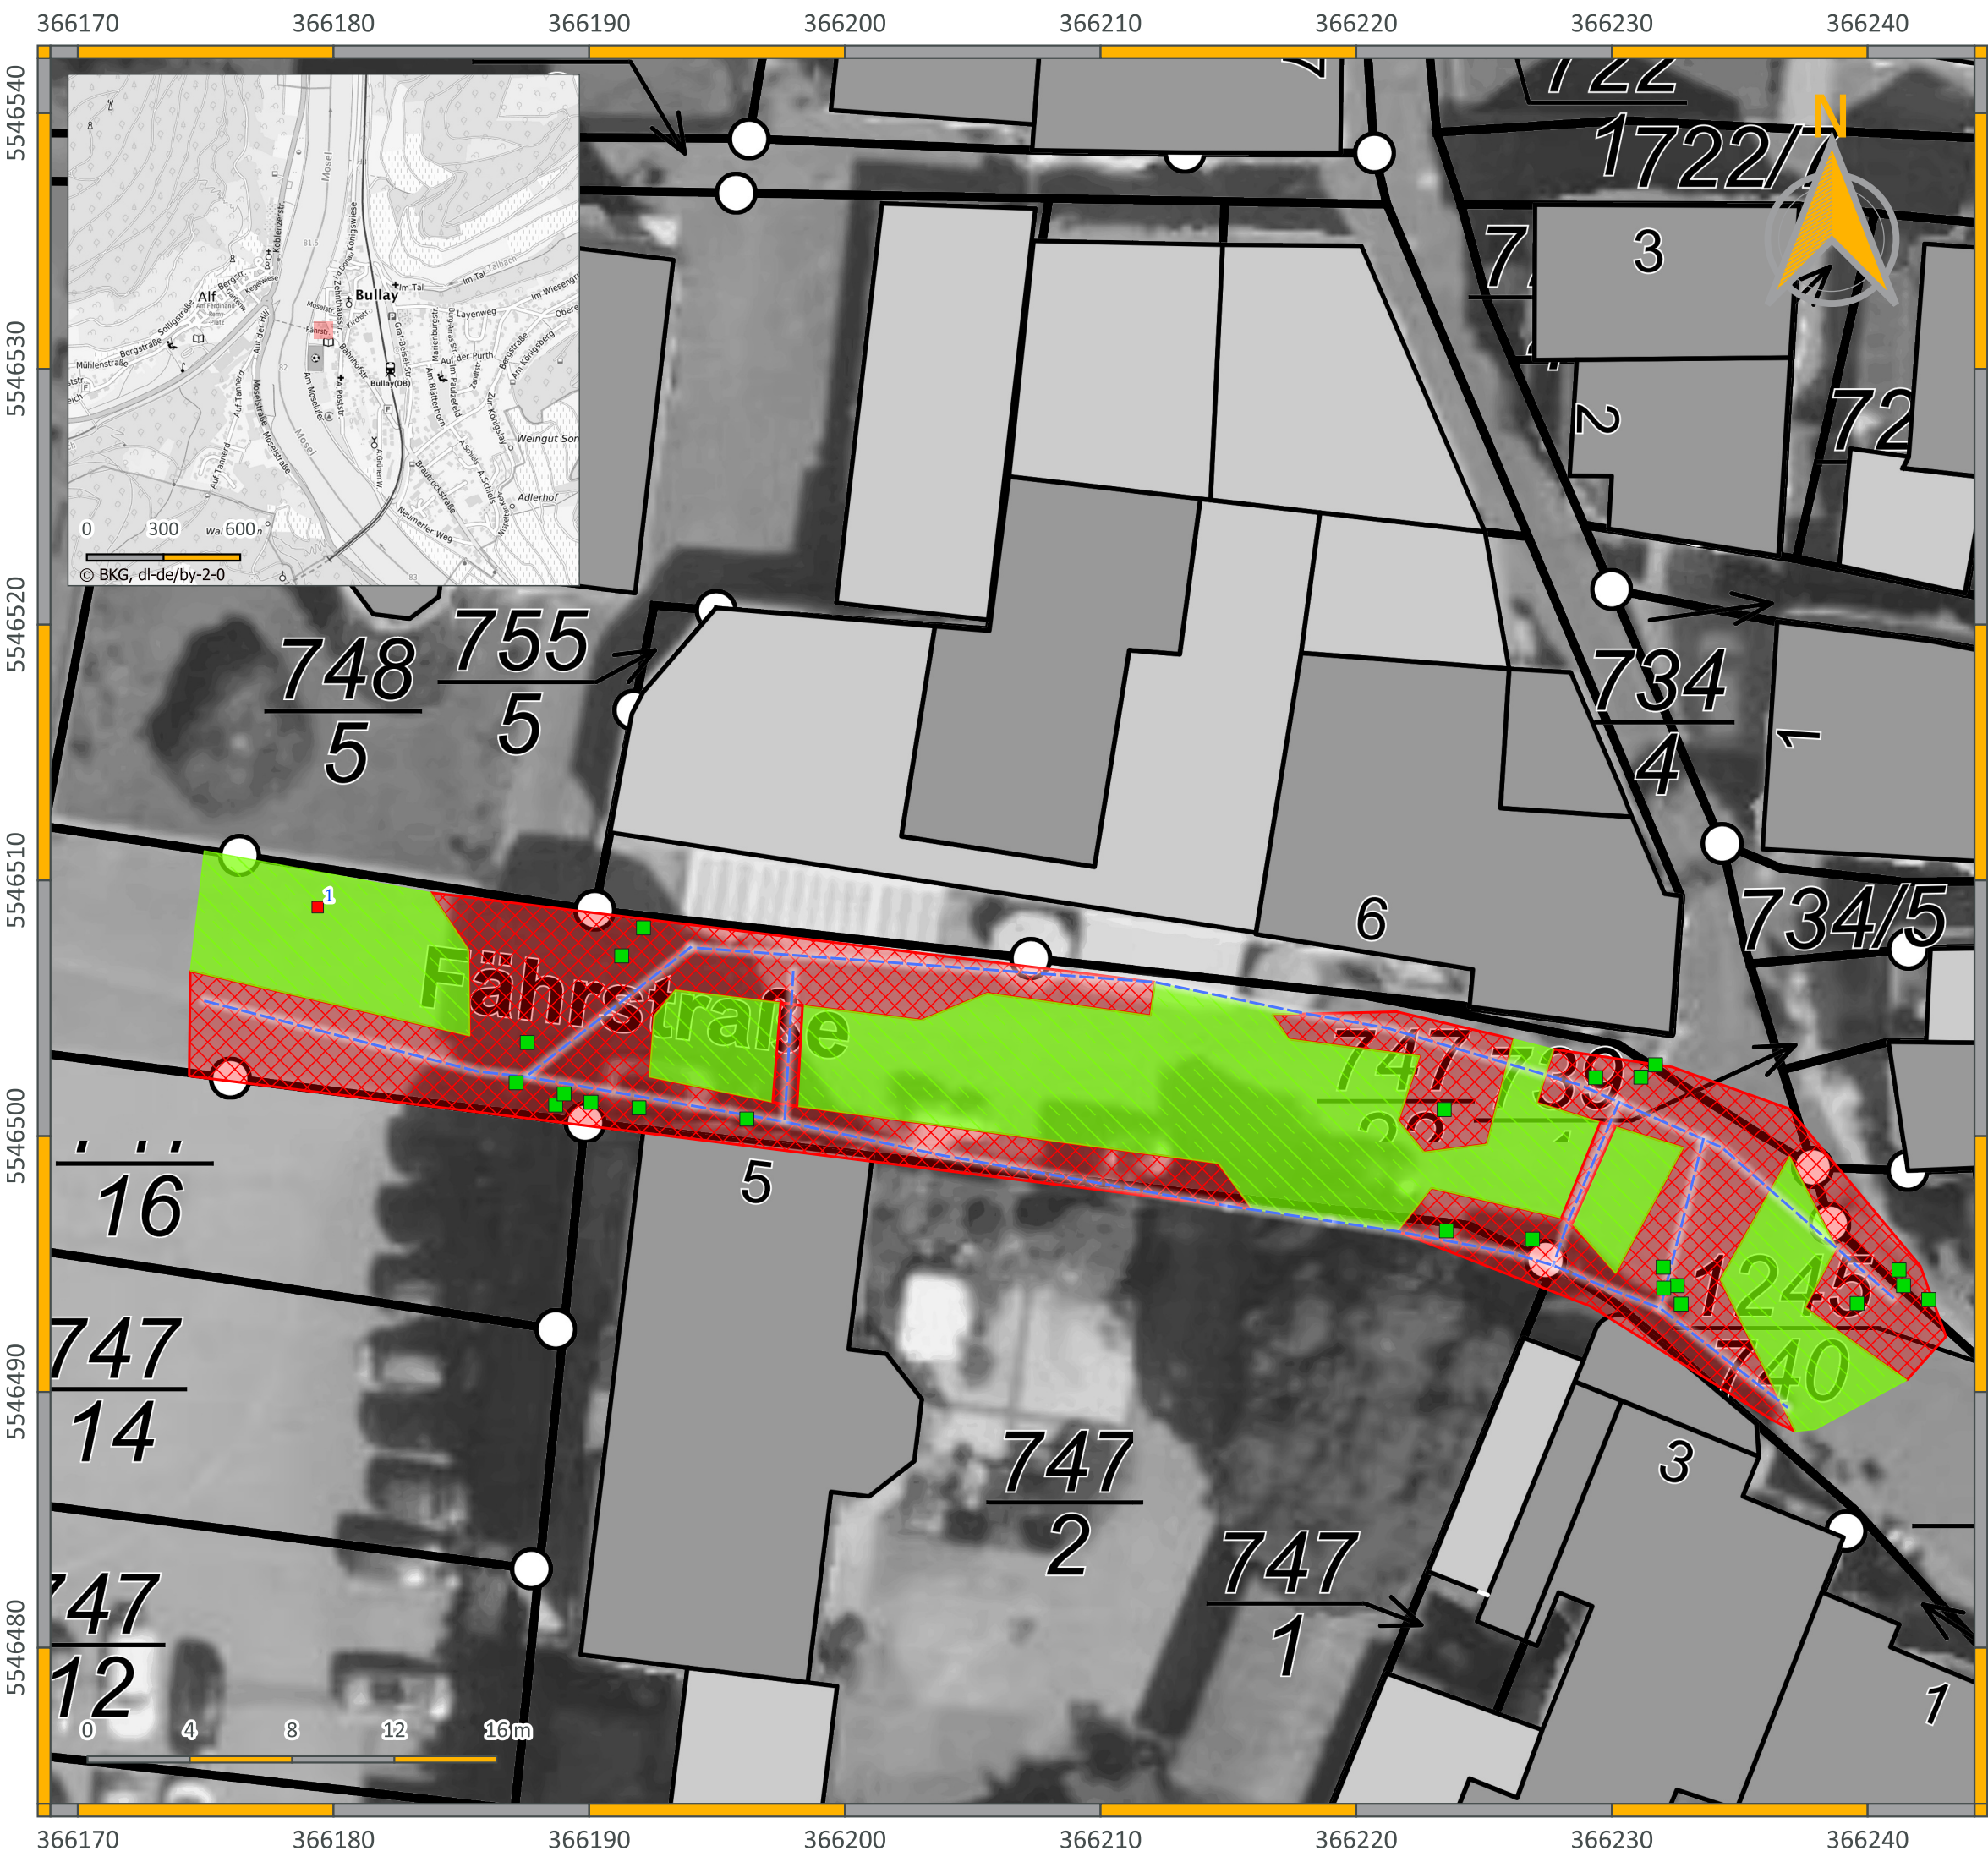

- Legende
Detektionsfläche(n)
- Messtiefe bis 1,5 m unter GOK
 - Keine Arbeitsfreigabe
- Anomalie
- Kampfmittelrelevante Anomalie
 - Bekannte Störung
 - Leitungsverläufe

Auftragnehmer:
Tauber Explosive Management GmbH & Co. KG
Riedstraße 36
64331 Weiterstadt
Tel: +49 6151 39727-0
Mail: tex@munition.de

Auftraggeber:
Verbandsgemeindeverwaltung Zell (Mosel)
Schloßstraße 69
56856 Zell (Mosel)

**AUSS Bullay, Fährstraße -
Kampfmittelsondierung**

Referenz AG: vom 23.03.2026	
Karte in A3 erstellt am: 01.06.26	Maßstab: 1:250
durch: Willi Reswich	Blatt Nr.: 1/1
Kostenstelle: 3121 3890	EPSG:25832
Kartengrundlagen: © GeoBasis-DE / LVermGeoRP, dl-de/by-2-0	