




|                        |                        |              |    |                                  |  |  |                                                                                       |                 |  |
|------------------------|------------------------|--------------|----|----------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Kabel BMK              | W1                     |              |    | W1                               |  |  | W1                                                                                    |                 |  |
| Kabel Typ              |                        |              |    |                                  |  |  |                                                                                       |                 |  |
| Querschnitt            |                        |              |    |                                  |  |  |                                                                                       |                 |  |
| Abgang BMK             | E1                     |              |    | E2                               |  |  | E3                                                                                    |                 |  |
| Bezeichnung<br>Abgänge | Einspeisung über Trafo |              |    |                                  |  |  |                                                                                       |                 |  |
|                        |                        |              |    |                                  |  |  |                                                                                       |                 |  |
|                        |                        |              |    |                                  |  |  |                                                                                       |                 |  |
|                        |                        |              |    |                                  |  |  |                                                                                       |                 |  |
|                        |                        |              |    |                                  |  |  |                                                                                       |                 |  |
| 3                      |                        |              |    | Projektname:<br><br>RSA Altenahr |  |  |  | =<br><br>+ NSHV |  |
| 2                      |                        |              |    |                                  |  |  |                                                                                       |                 |  |
| 1                      |                        |              |    |                                  |  |  |                                                                                       |                 |  |
| Änderung               | Änderungsdatum         | Geändert     |    | Hauptstromlaufplan               |  |  |                                                                                       | Blatt: 1 / 3    |  |
| Masstab: 1             | Ik3: 10,32 kA          | Ik1: 8,94 kA | TT |                                  |  |  |                                                                                       |                 |  |

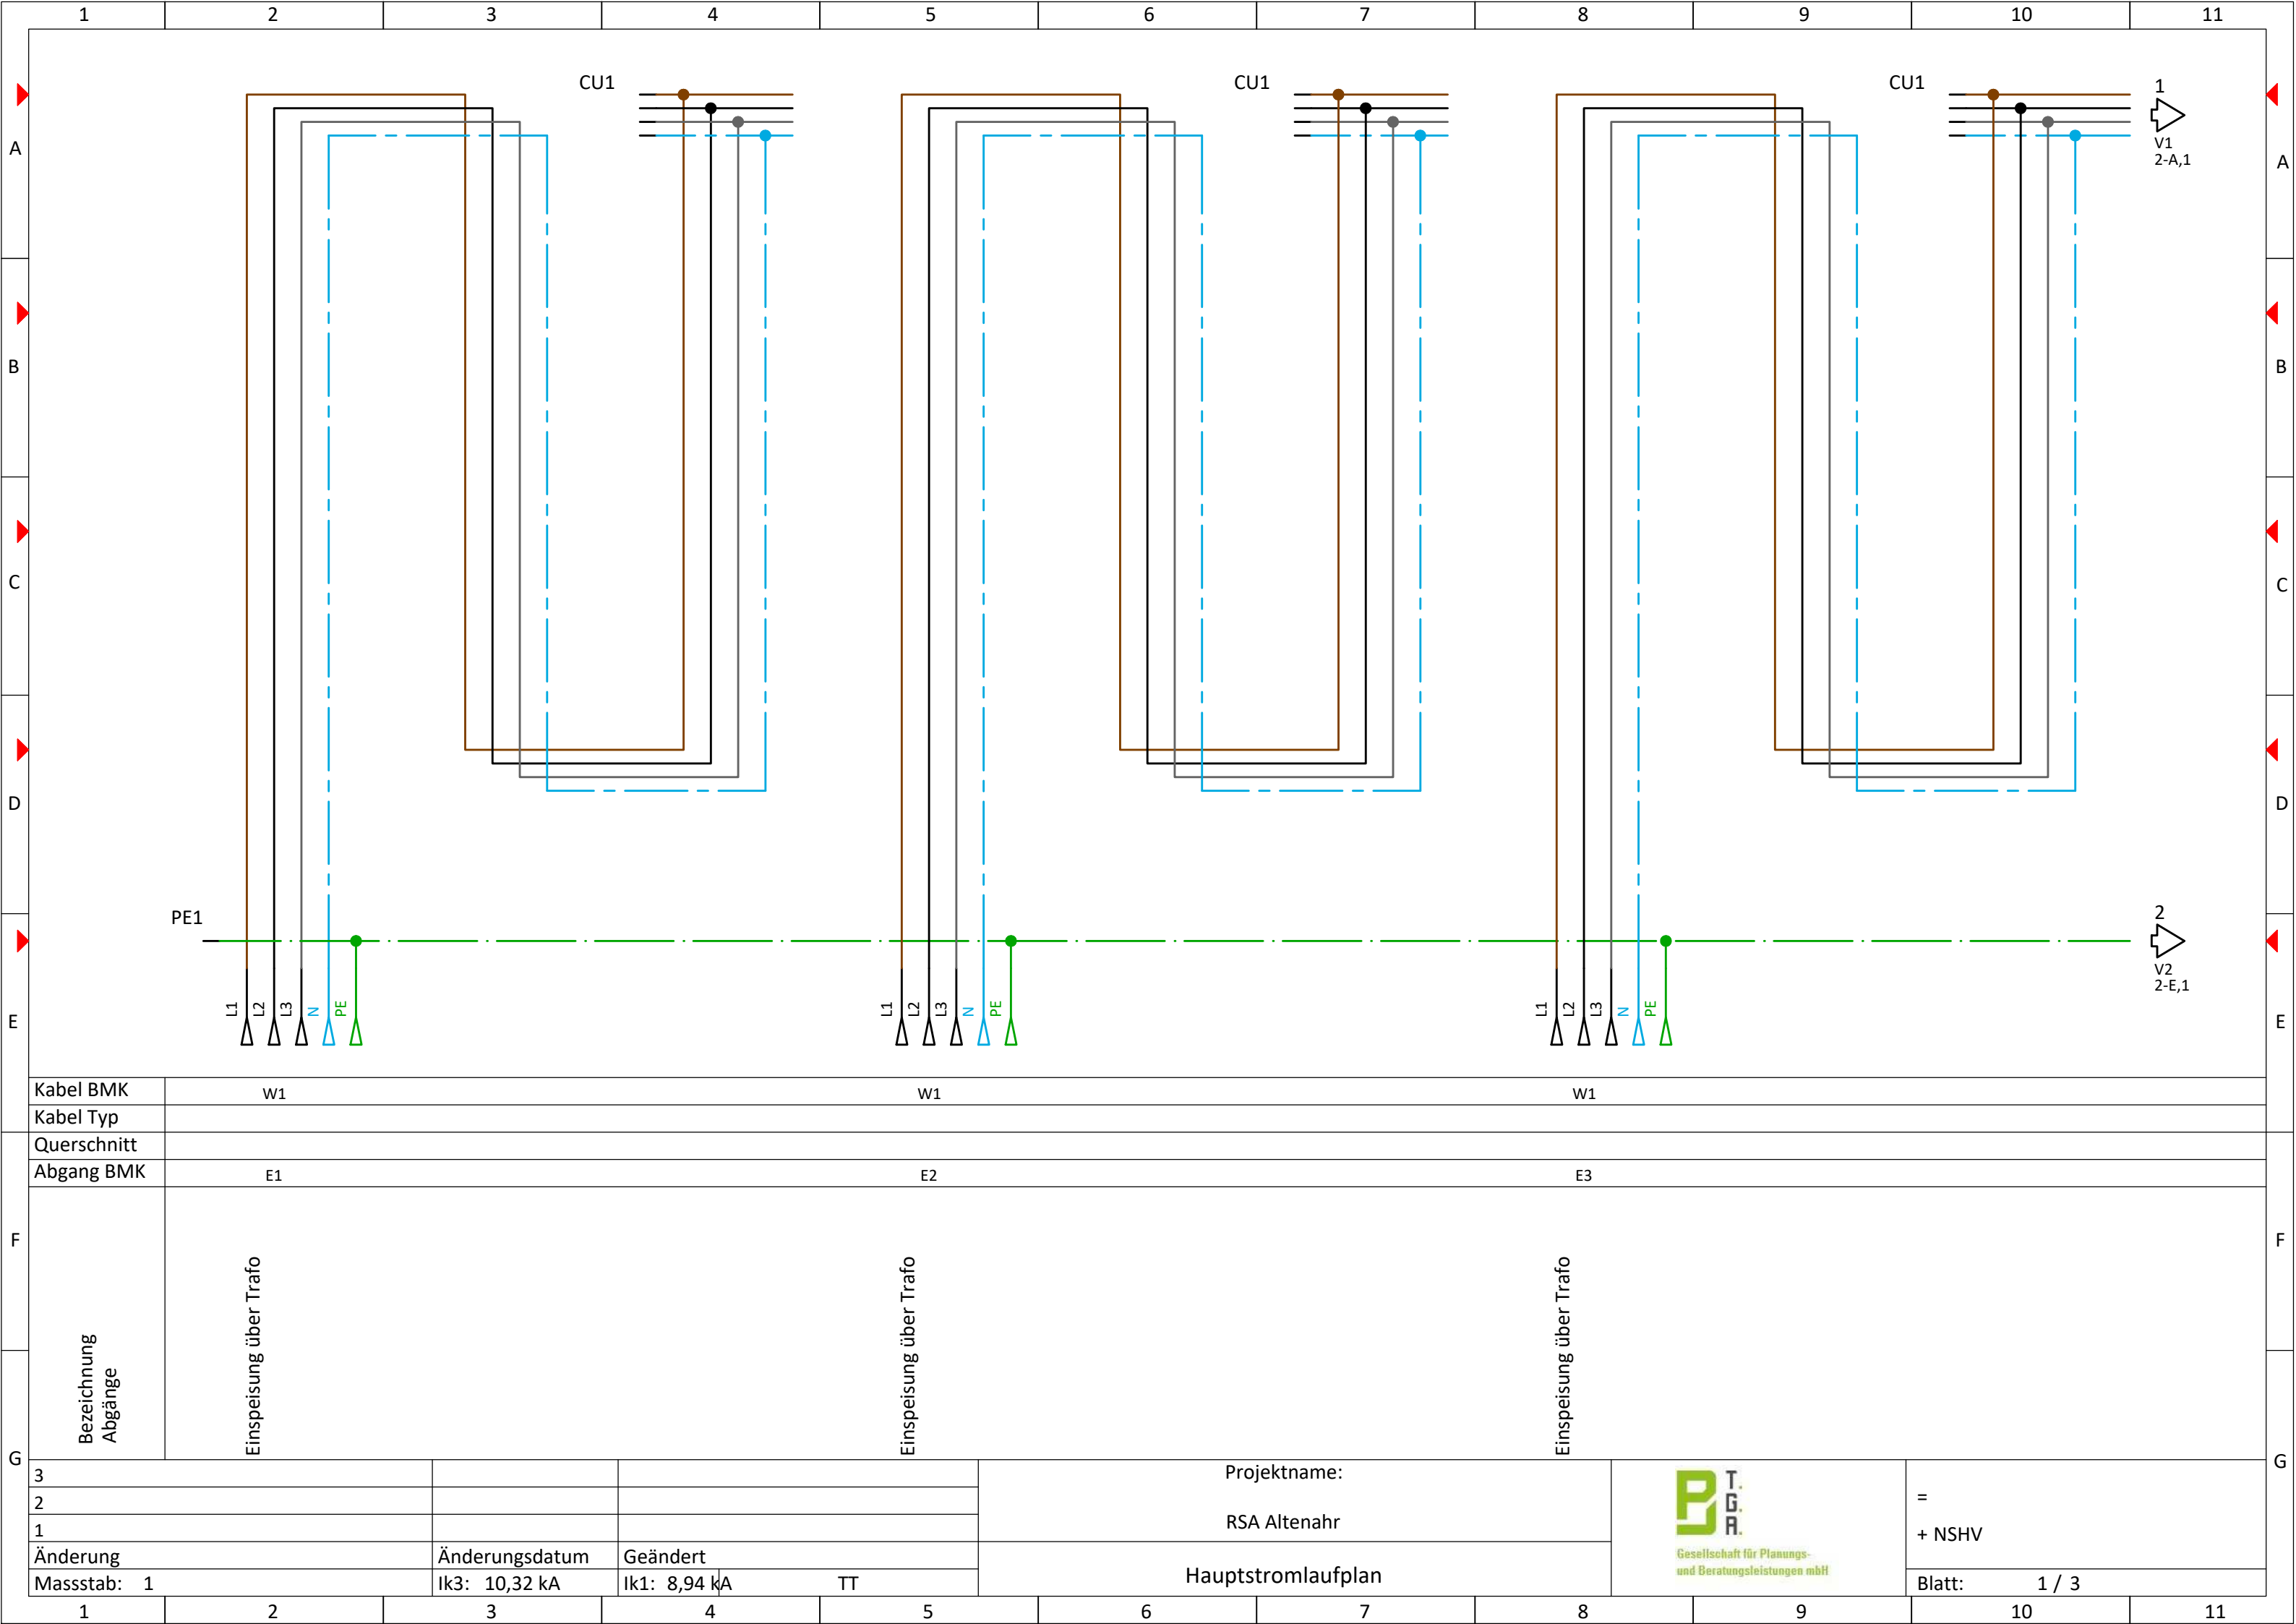